


南化水庫水情資訊

國立成功大學主要生活用水由『南化水庫』供給，由目前水位數值可觀之，目前水位數值逐漸下降。下圖為即時水情現況圖例。

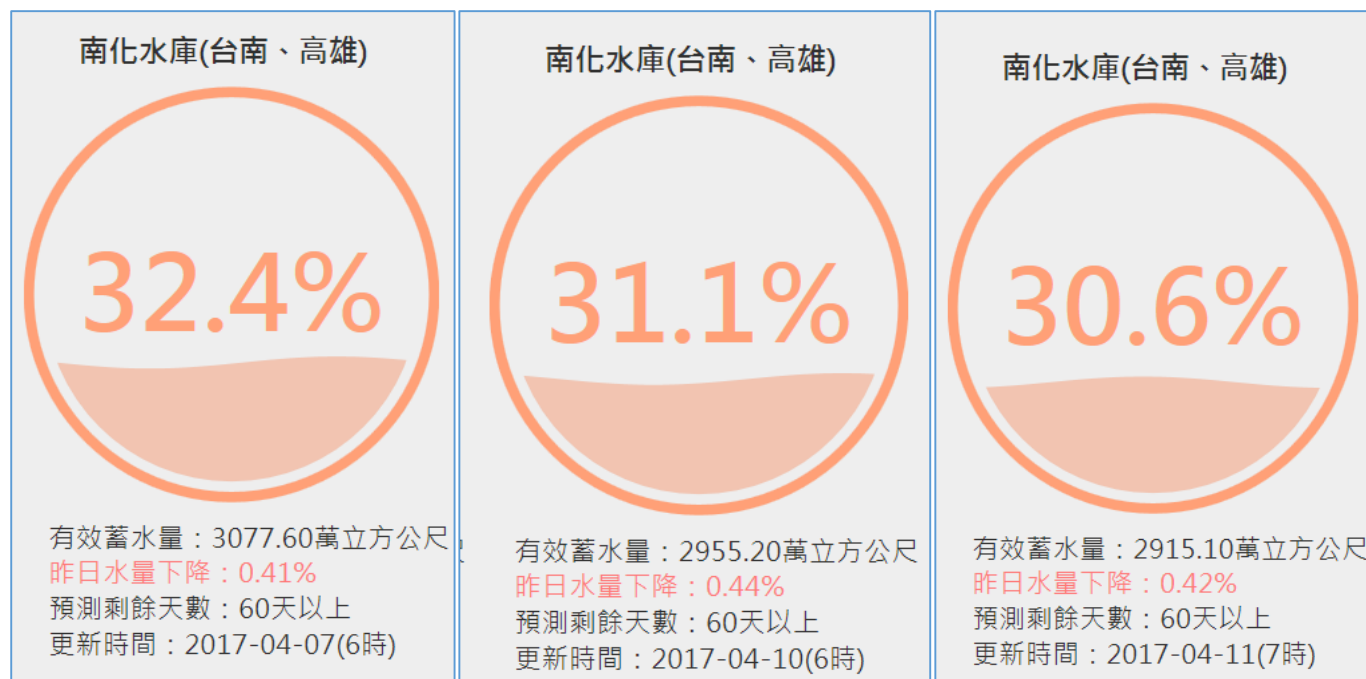

- 資料來源：經濟部水利署
- 即時水情資料係自記儀器自動產生，未經人工完整檢驗，僅提供參考。
- 根據水利署網頁公布，各項水庫資料由各水庫管理單位在每日輸入，更新時間不一致。(部分水庫星期六、日之資料則在星期一統一輸入)
- 預測剩餘天數 = 即時有效蓄水量/昨日下降蓄水量。因降雨、用水量隨時間變化，預測結果僅提供參考。

水庫名稱	水情時間	水位 (公尺)	有效蓄水量 (萬噸)	蓄水百分比 (%)
南化水庫 2017	04-05	164.78	3158.10	33.24
	04-06	164.65	3116.90	32.81
	04-07	164.53	3077.60	32.40
	04-10	164.15	2955.20	31.11
	04-11	164.03	2915.10	30.69


水情同期比較表

日期	105 年/有效蓄水量(萬立方公尺)	106 年/有效蓄水量(萬立方公尺)
1 月	7310	7128
2 月	9027	5398
3 月	7934	4216
4 月	6531	2955
5 月	5966	
6 月	5150	
7 月	8053	
8 月	8285	
9 月	9766	
10 月	9415	
11 月	9050	
12 月	8788	

※ 取每月 10 日之數值比對

※ 資料來源：<http://fhy.wra.gov.tw/fhy/Monitor/Reservoir> 經濟部水利署 / 防災資訊服務網

水情同期比較圖

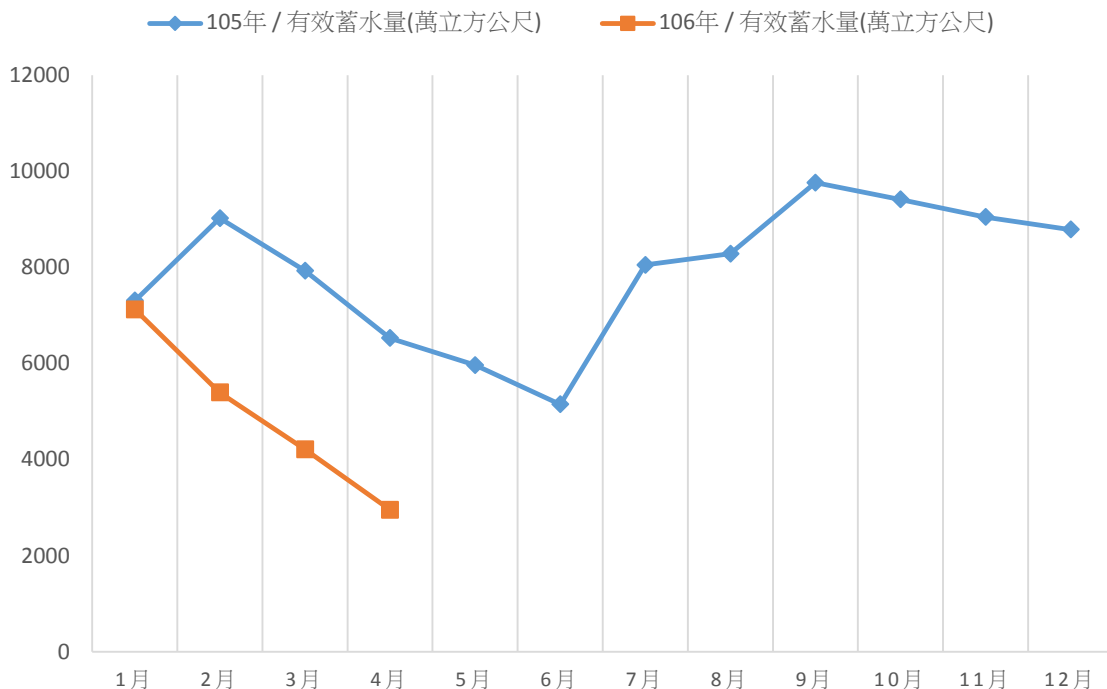

成大節水措施宣導

當水位到達一定低限度時，政府即實施三階段限水措施。目前大台南已實施黃燈階段（第一階段）僅於離峰時段降低管壓供水，此階段不致造成民生用水不便，但全校教職員工生應有節約用水、共體時艱之認知。

一、 用水管理：

- 1、注意水費單，發現水費異常，立即聯絡營繕組協助查漏。
- 2、各用水單位自主檢漏作業。

二、 用水減量：

- 1、用控水器材調整（關閉三之一水龍頭）。
- 2、省水器材汰換及加裝節水設備。
- 3、暫停大樓外牆清洗。
- 4、暫停以自來水澆灌花草樹木。
- 5、張貼節水標語與宣導節水事項。
- 6、暫停游泳池及噴水池等非必要用水。