

國立成功大學冷氣安裝審查意見

說明：☐擬請同意安裝


☐檢查不合格請重新規劃 原因：_____

申請單位：_____

聯絡人：_____

電話：_____

裝設地點：_____

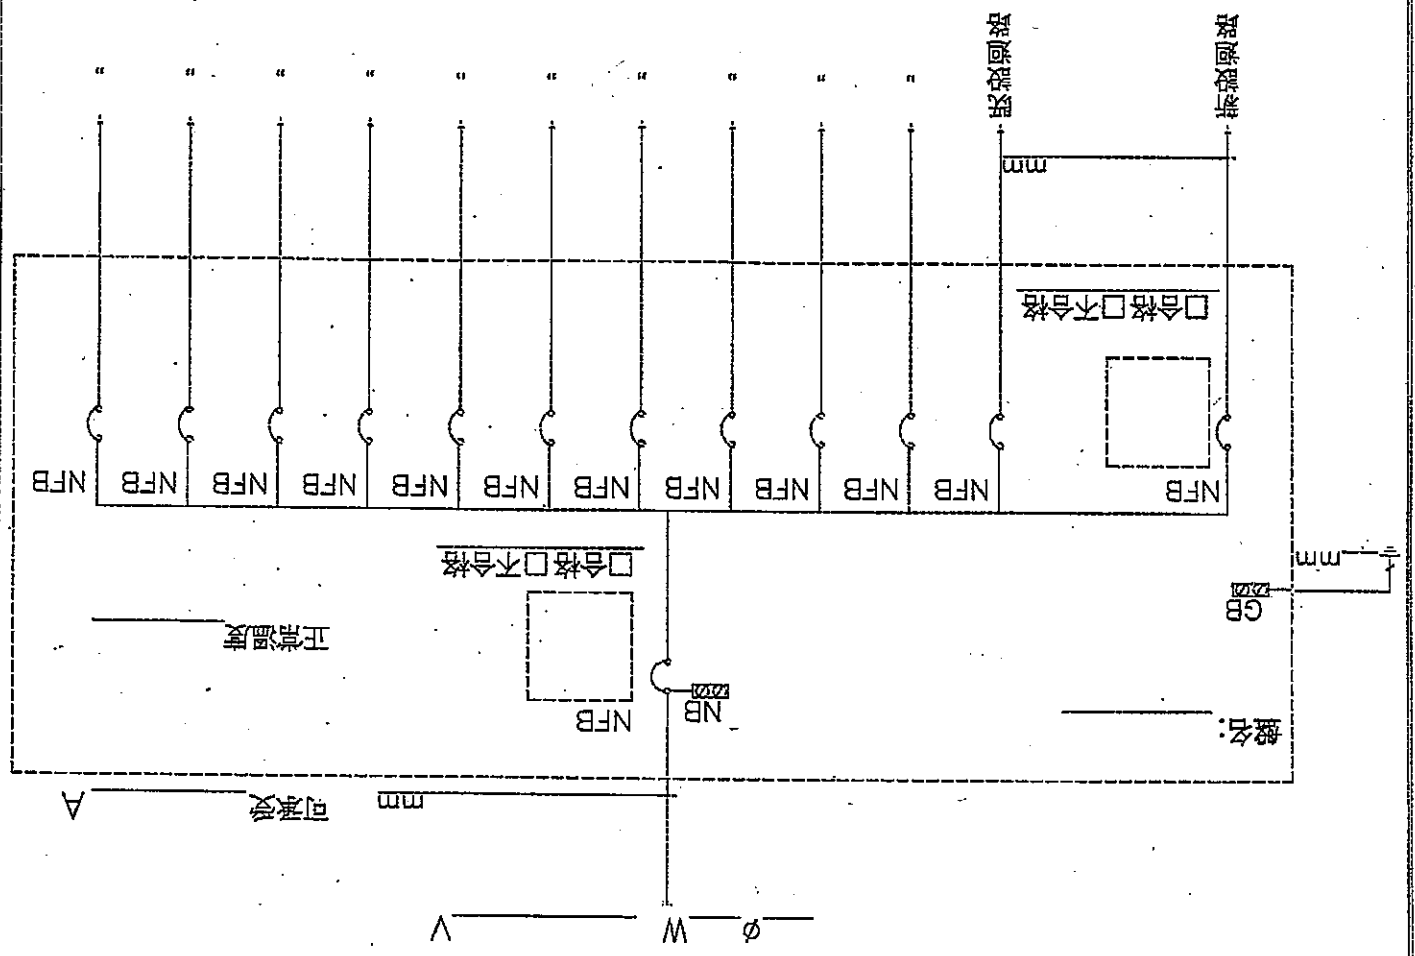

※奉核後財產卡須登錄「型號」與「序號」並於註記欄位記載冷氣之冷房能力、運轉電流、功率等資料。

例如：冷房能力：3550Kcal/hr、運轉電流：5.82A、功率：1281W。

冷氣機分析					
廠牌：	型號：	序號：	冷房能力Kcal/hr	運轉電流A	功率W
☐ 窗型	☐ 分離式				